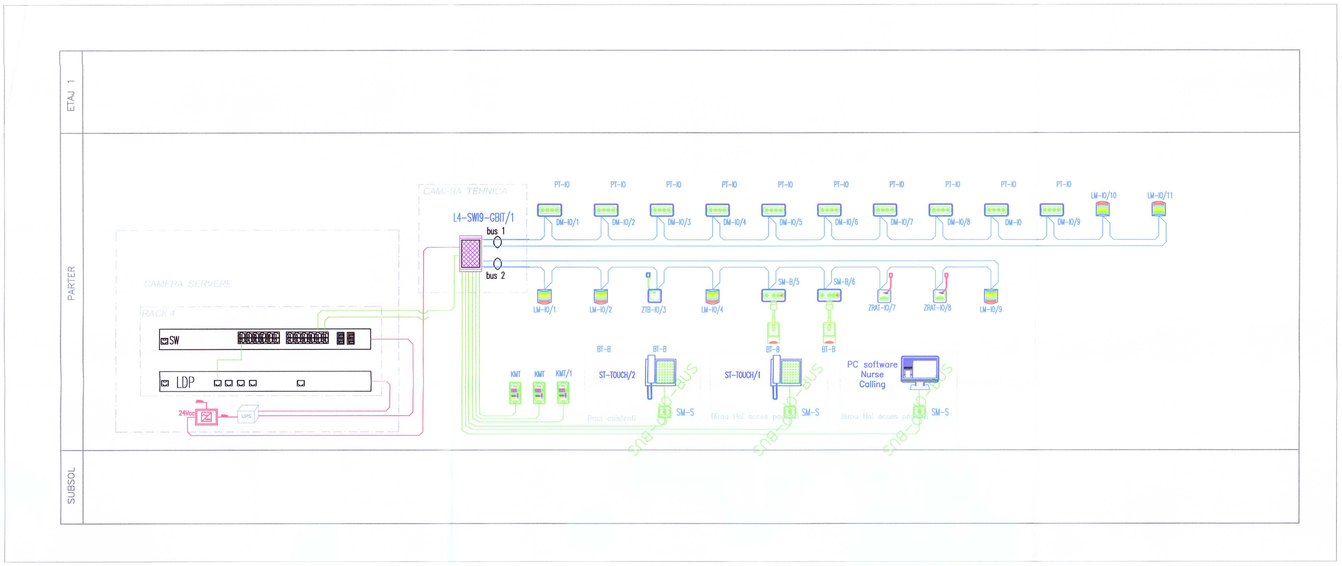

LEGENDA INSTALATIE ALARMA PANICA / *PANIC ALARM SYSTEM LEGEND*

- PC software Nurse Calling, Control Panel
  PC with Control Panel software for Nurse Calling
- Terminal cu display ST–TOUCH
  Word terminal ST-TOUCH
- Controler SWI9–24
  Switch sistem SWI9-24
- Buton apelare/anulare semnal ZRAT–IO
  Pull and cancel button ZRAT-IO
- Buton apelare cu snur, rezistent la umezeala, ZTB–IO
  Button with pull cord, water resistant, ZTB-IO
- Buton apelare/anulare semnal RATB–IO
  Call and cancel button RATB-IO
- Push button apelare, pat BT–B
  Push button for bed, BT-B
- Modul de conectare SM–B pentru buton BT–B
  Connection module SM-B for BT-B button
- Terminal de comunicatie salon, KMT
  Communication terminal, KMT
- Modul de conectare SM–S
  Connection module SM-S
- Terminal display text, TXT
  Text Terminal display, TXT
- Interfata pentru Terminal Text, VTX–IP
  Connection splitter to the text terminal VTX-IP
- Lampa LM–IO
  Lamp module LM-IO
- Modul 3in/3out, IO–M
  IO-M module 3in/3out
- Sursa de alimentare, D–TOP500, 24V/20A
  D-TOP500, Power supply 24V/20A
- IO–Bus Cablu UTP cat6 LSZH
  UTP 4x2x0.5 cat6 LSZH cable
- Cablu FTP cat6 LSZH
  FTP 4x2x0.5 cat6 LSZH cable
- Cablu alimentare N2XH 2x2.5
  Power supply cable N2XH 2x2.5

NOTA / *NOTE :*

- intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm.
- between low currents and heavy currents installations will keep a 30 cm distance.
- tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc se vor fixa de planseu cu elemente de prindere metalice;
- protective tubes for fire resistant cables, will be mounted with metal fasteners.
- treceriile prin peretii RF se vor etansa la foc.
- passing through FR walls will be fire proof.
- tuburile de protectie in care se monteaza cablurile trebuie sa fie cu 1.5 x diametrul exterior al cablului;
- protective tubes for installed cables must be 1.5 x the outer diameter of the cable;
- distantele de prindere ale tuburilor de protectie trebuie sa fie la maxim 0.7 m la distributia orizontala si 0.8 m la distributia verticala;
- clamping distances of Conduit must be within 0.7 m and 0.8 m of horizontal distribution in the vertical distribution;
- in zonele unde nu este tavan fals casetat se vor folosii DOAR tuburi de protectie RIGIDE cu coturi prefabricate RIGIDE;
- in areas where the ceiling is coffered will ONLY use protective tubes with prefabricated RIGID elbows;

Nota: port 8 only for KMT or SM+ST–Touch
IP cable Port 1–8

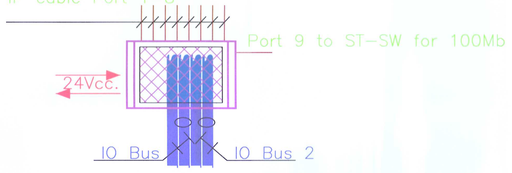

Mufa de cablu solid

Rev.	Descrierea modificării		Întocmit	Verificat	Aprobat
Rev.00					

Categoria de importanță:	**B**
Clasa de importanță:	**II**
Grad rezistență la foc:	**II**
Categorie de pericol de incendiu:	**-**
Risc de incendiu:	**MIC**

PROIECTANT GENERAL:	GLOBEXTERRA	**S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.** **Drm. Eugen Brote nr. 33-41, sector 1, Bucuresti, CUI: RO28610220**	
BENEFICIAR:	**UAT- JUDET VRANCEA** **-SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI-** **Adresa: Dumbraveni, Judetul Vrancea**		
SPECIALITATEA:	**INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI**	FAZA:	**D.A.L.I.**

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA FIRMEI GLOBEXTERA S.R.L., REPRODUCEREA SAU COMERCIALIZAREA LUI SE VA FACE NUMAI CU ACORDUL PROPRIETARULUI. NU SE VA FACE NICI O MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN EXECUTIE, RAMAN DIRECT RASPUNZATORI CONSTRUCTORUL SI BENEFICIARUL.

Nr. Proiect: **16**

Șef Proiect	arh. Andrei TURCU	NUME PROIECT: **"CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA "**	Data: IULIE 2025
Proiectat	ing. Silviu-Andrei CHIRUC	Amplasament: sat Dumbraveni, comuna Dumbraveni, judetul Vrancea	Scara: %
Desenat	ing. Andrei GHITA	DENUMIRE PLAN ȘA: **INSTALATII CURENTI SLABI SCHEMA BLOC APELARE MEDICALA**	Planșă: **ICSS-03**

A0 841 x1189 mm